


第3会議室 備品配置表

[原状回復図] (44名の例)

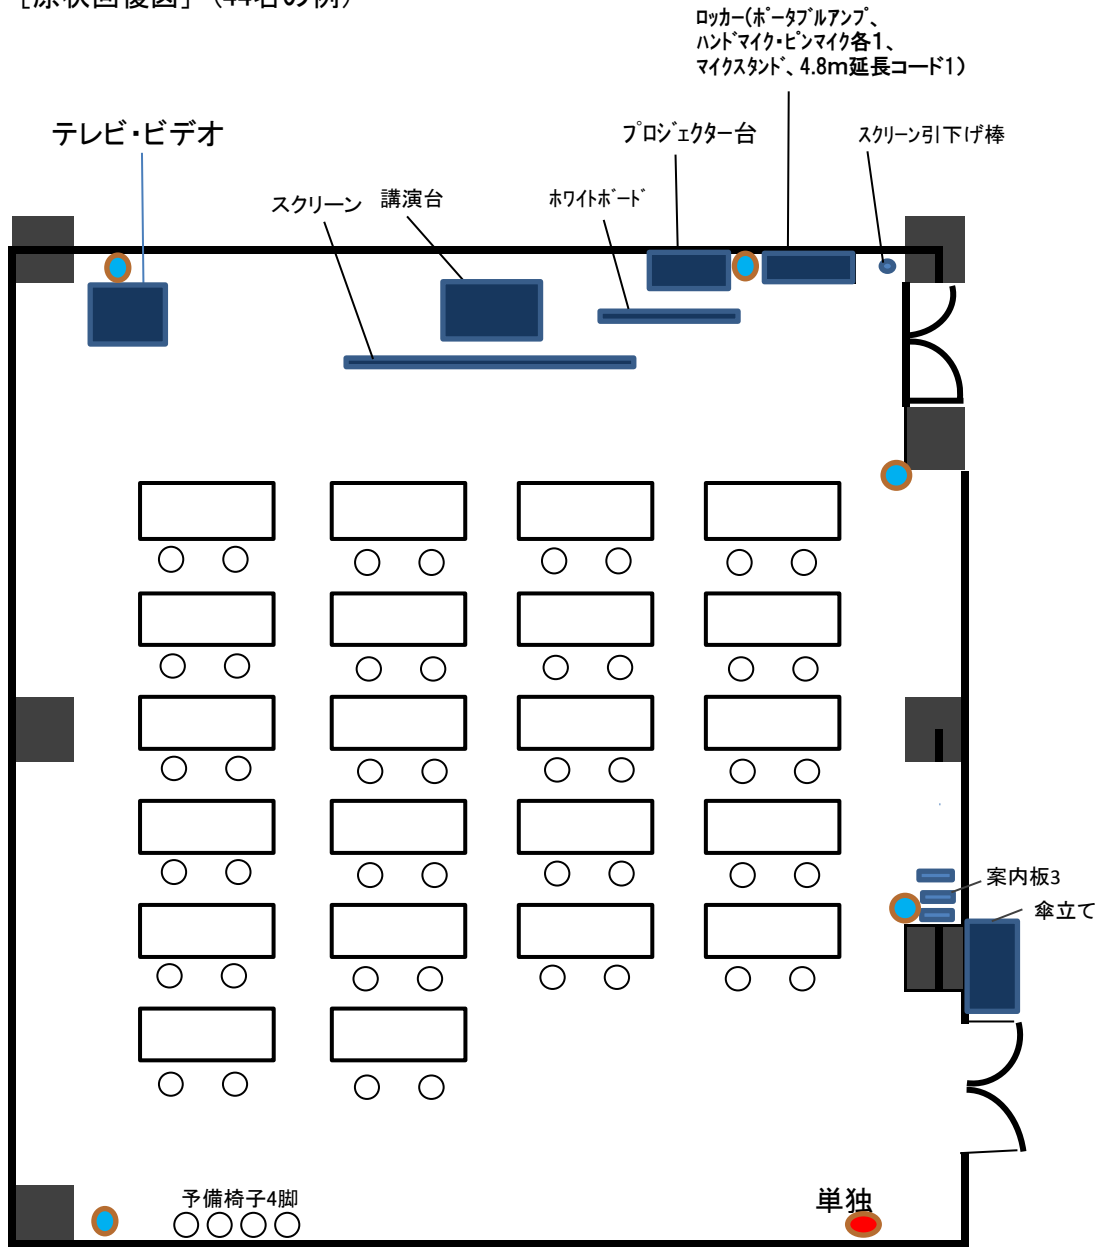

[定員45名]

- コンセント使用範囲
- 単独1500W以内
- 合計1500W以内